



Если расстояние между этажами  $\geq 4000$  мм, то между этажами надо добавить 200\*200 балку для крепления рамы.

Вертикальный разрез шахты

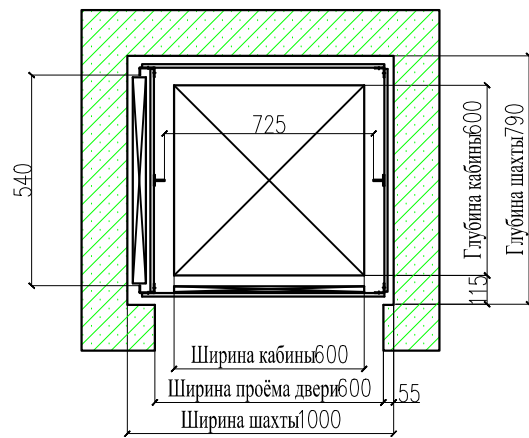

план шахты

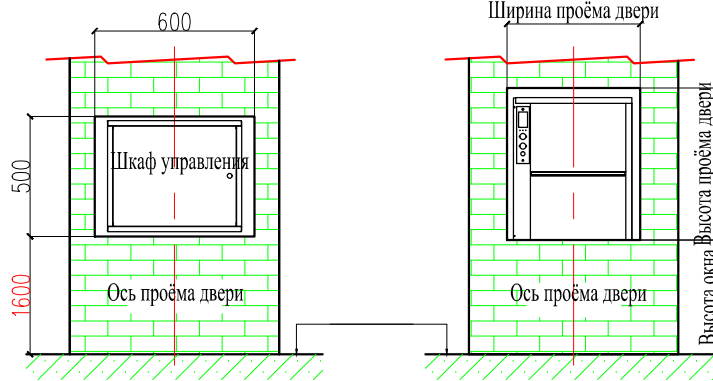

Вертикальный разрез монтажа шкафа управления

Вертикальный разрез проёма двери

Остановка	-2F	-1F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F
Высота остан. mm			0.000	3470	7100							

### Требование к монтажу лифтов

1. Привод 5×2.5mm, волосок 16A
3. При наличии площадь над кабиной и противовесом, нагрузка пола шахты должно быть не менее 5KN/m.
4. Горизонтальность между электропитанием и осей проема ревизии должно быть не более 1000.
5. Заказчик отвечает за освещение шахты и выключатель электропитания мп.

Тип (Type)		
этаж/ост./ дверь L/S/D	3/ 3/ 3	
Номинальная грузоподъемность	100kg	
Номинальная скорость (Speed)	0.4 m/s	
Размер кабины Cabin Size	CW	600
	CD	600
	CH	800
Размер шахты Shaft Size	SW	1000
	SD	790
Размер проёма двери Entrance Size	FW	600
	FH	800
Размер двери Door entrance Size	FW	450
	FH	640
Двери шахты (Landing Door)	центральный	
Двери кабины (Car Gate)		
Диаметр троса (Rope)	φ8	
Диаметр шкафа	φ300	
Напряжения (Voltage)	3PHASE 380V ±7%	
частота электропитания (Frequency) (Frequency)	50Hz	