



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

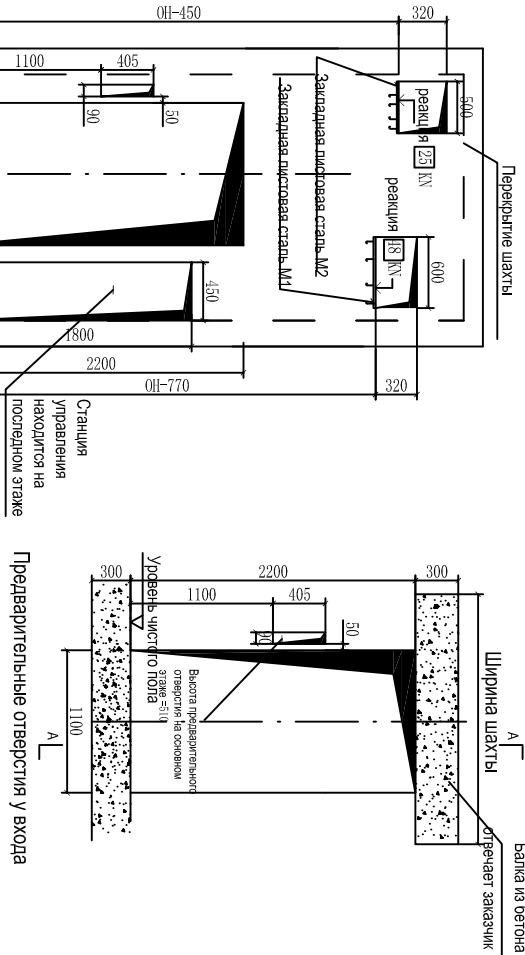


Предварительное отверстие у входа последнего этажа

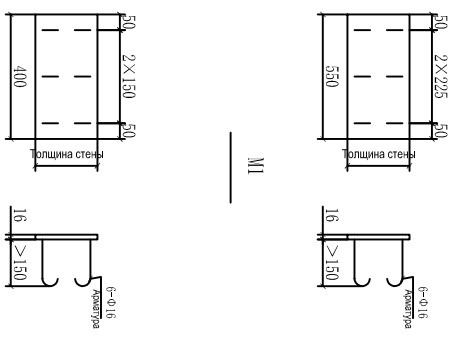

M1

M2

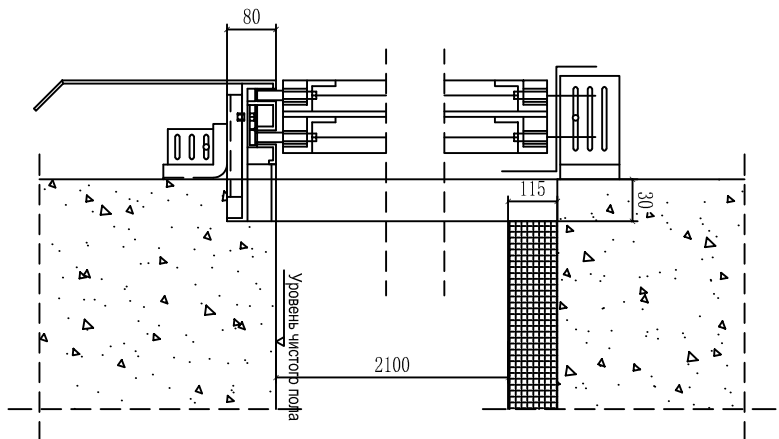

1. Лифты данной модели соответствуют требованиям Приложения 100, расположенного в базисной эксплоатации лифтов (ПБ-558-03)
2. В комплект поставки лифта не входит грузовой «мне средство для монтажа и ремонта лифта
3. Строительная часть лифта должна выдерживать нагрузки, возникающие при работе лифтового оборудования
4. При расстановки между уровнями снежная нагрузка более 11м см. П.3.6 ПБ-10-558-03
5. Строительная часть должна выдерживать нагрузки эксплуатации лифта. Проектирование систем вентиляции, отопления должно быть с учетом температурного режима и теплообмена от лифтового оборудования
6. Силовое электропитание должно быть предусмотрено 380V/AC/50Hz, дополнительное напряжение-7% при напряжении 220V/15A
7. Неотрывать и защитный провод должен быть опрельены гре- ом греда, защитный провод в соответствии с системой питания
8. Каждый лифт должен быть оборудован независимым контролем выключателем электропитания. Любое электропитание и питание электрооборудования должно быть отключено, должно быть отключено питание лифта на расстоянии 0,5-1м над уровнем пола если лифт имеет одно общее машинное помещение, выключатель электропитания каждого лифта должен легко различаться.
9. Температура в машинном помещении должна быть в пределах 5-40 градусов, относительная влажность- не более 90%(при температуре 25 градусов)
10. На определенной высоте у входа в машинное помещение должен быть установлен выключатель освещения.
11. Пол машинного помещения должен иметь нескользкое покрытие и выдерживать нагрузку в 6885Па
12. При необходимости строительства балки лебедки в несущую стену опорное перекрытие должно превышать ось стены на 20мм. И составлять не менее 75мм.
13. Пол машинного помещения должен быть ровным, лифты для доступа в машинное помещение должны быть оснащены поручнем. Должен быть обеспечен свободный проход в машинное помещение. Двери для доступа в машинное помещение должны быть оборудованы замком, на двери должна быть табличка: « посторонний вход запрещен»
14. Огнотпорный зазор перекрытия куста, образуя из машинного помещения в шахту, должен составлять 20-40мм. Вокруг отверстия должен быть возвышенный бортик, высота и ширина которого составляет 50мм.
15. Машинное помещение должно соответствовать образцу вентиляционного, заправленный воздух из фреда чистый воздух не должен подходить в машинное помещение.
16. Стены шахты, пол приямка и перекрытие должны иметь соответствующую прочность и должны быть изолированы из проноза, несомненно, не должно быть влаги и конденсата. При проектировании бетонных шахт без закладных арматур в месте крепления кровельной направляющей, порода фреда шахты и балки фреда шахты соответствующим образом на оборудовании при помощи химических арматур необходимо выложить слой штукатурки.
17. Допустимое отклонение минимального размера шахты в сечении(в горизонтальном сечении)
 - 0-+25 мм Высота шахты не более 30м
 - 0-+35мм Высота шахты не более 60м
 - Стена шахты со стороны фреда : 0-+15мм
 - 0-+50мм Высота шахты не более 90м
 - Стена шахты со стороны фреда : 0-+20мм
18. Шахта лифта должна быть оборудована постоянным электрическим освещением, лампы освещения должны располагаться на расстоянии не более чем 0,5м от самой верхней и самой нижней точки шахты, а также поперек через каждые 7м(не больше)
19. Пол приямка должен быть ровным и должен быть защищен от попадания в него мусора и сточных вод
20. Пол приямка лифта не должно быть просрочено, должно быть не менее 50мм
21. Балки фреда шахты должны быть обеспечены соответствующим образом не менее 50х
22. Замки должны быть обеспечены электропроводом соответствующего комплекта между машинным помещением и помещением компрага. (4 провода диаметром ≥1мм²)

Примечание

1. Технические условия являются неотъемлемой частью контракта и строительного задания и подлежат строгому исполнению. При наличии ошибок с.к. Соответствующие статьи ПБ 7388-2003
2. Если строительная часть лифта осуществляется не в соответствии с данными требованиями и строительным заданием, заказчик несет ответственность за любые изменения и выключает из этого после подписания.
3. При изменении размеров шахты необходимо согласование и в письменной форме проектировщика ТОО «Алматылифт», изменения можно производить только после получения письменного разрешения.

Утверждено заказчиком

Согласовано: _____
Дата: _____

Заказчик _____
№ Контракта _____

Архитектор	Дата:	Чертеж грузовой лифта
Рецензент	Дата:	№ Чертежа ЛГ П II 1001
Утвержден	Дата:	2 из 2

АЛАУ ТОО "Алматылифт"